Łączyć z Rys. 2.1

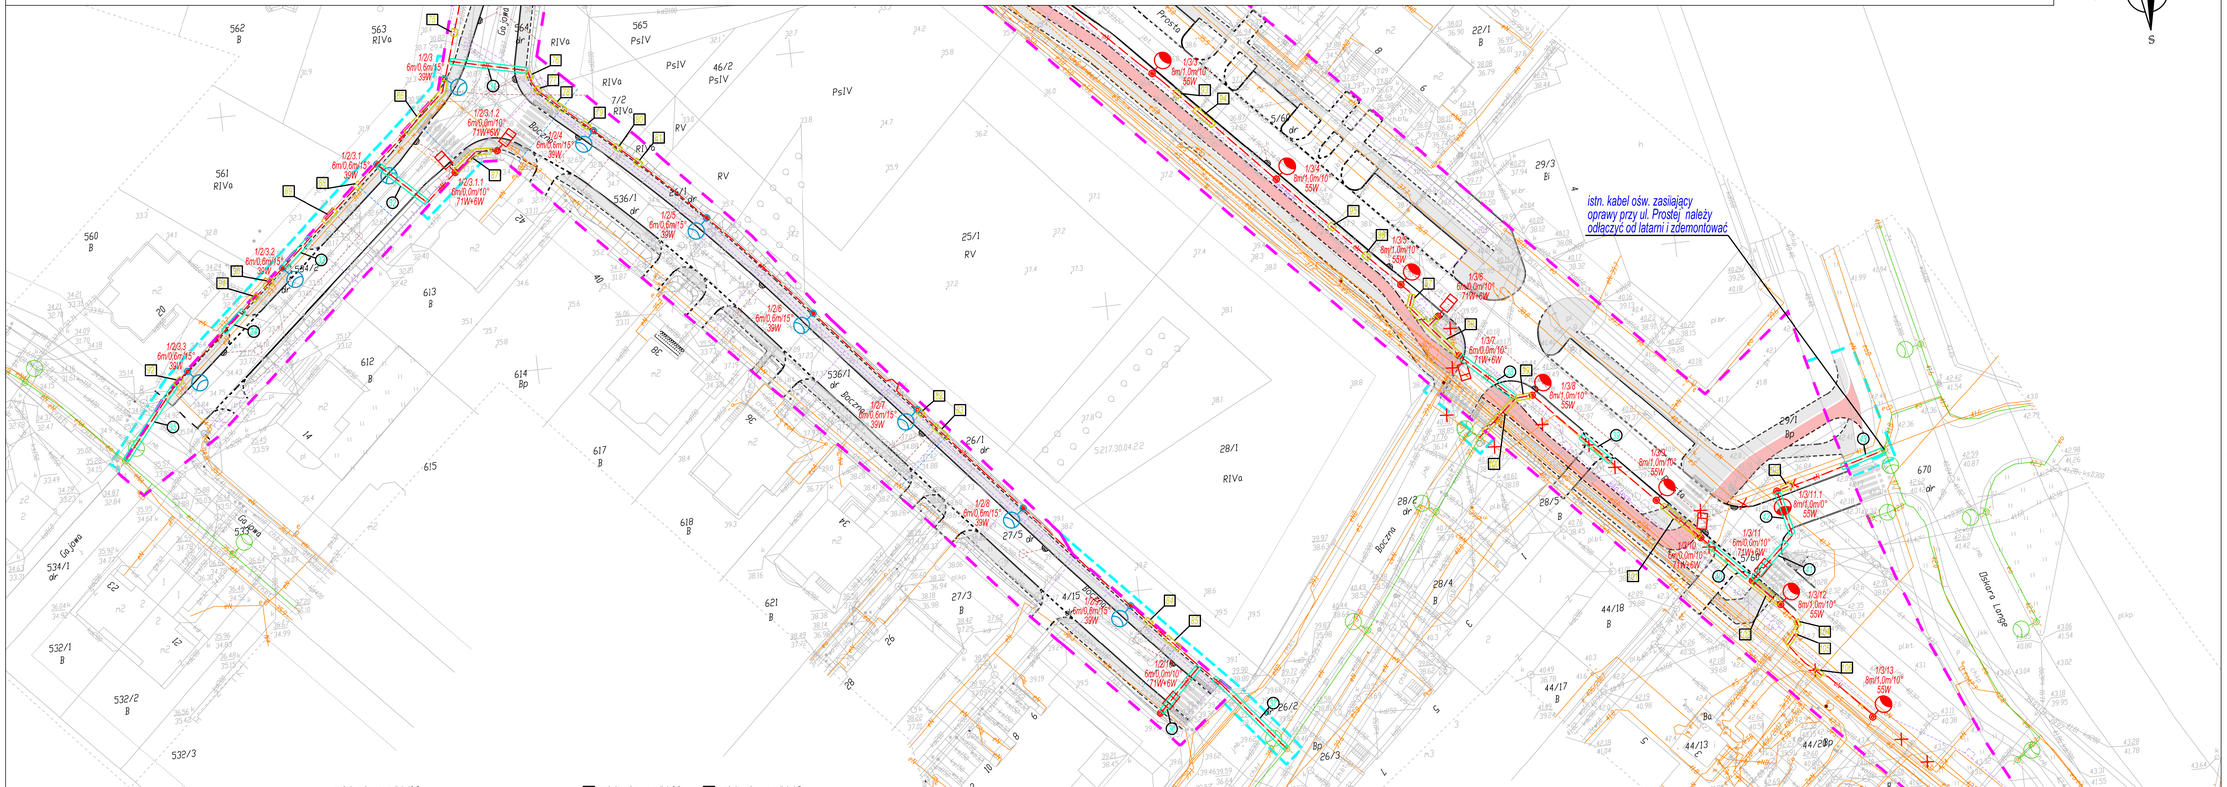

1 proj. fr. ochronna o dł. l=13,5m
proj. fr. ochronna o dł. l=13,5m rezerwowa
2 proj. fr. ochronna o dł. l=11,0m
proj. fr. ochronna o dł. l=11,0m rezerwowa
3 proj. fr. ochronna o dł. l=7,0m
proj. fr. ochronna o dł. l=7,0m rezerwowa
4 proj. fr. ochronna o dł. l=5,5m
proj. fr. ochronna o dł. l=5,5m rezerwowa
5 proj. fr. ochronna o dł. l=16,0m (przewiert sterowany)
proj. fr. ochronna o dł. l=16,0m rezerwowa (przewiert sterowany)
6 proj. 2r. ochronna o dł. l=10,5m
proj. fr. ochronna o dł. l=10,5m rezerwowa
7 proj. fr. ochronna o dł. l=17,5m (przewiert sterowany)
proj. fr. ochronna o dł. l=17,5m rezerwowa (przewiert sterowany)
8 proj. fr. ochronna o dł. l=12,0m
proj. fr. ochronna o dł. l=12,0m rezerwowa
9 proj. fr. ochronna o dł. l=7,0m
proj. fr. ochronna o dł. l=7,0m rezerwowa
10 proj. fr. ochronna o dł. l=9,0m
proj. fr. ochronna o dł. l=9,0m rezerwowa
11 proj. fr. ochronna o dł. l=9,0m
proj. fr. ochronna o dł. l=9,0m rezerwowa
12 proj. fr. ochronna o dł. l=8,0m
proj. fr. ochronna o dł. l=8,0m rezerwowa
13 proj. fr. ochronna o dł. l=7,0m (przewiert sterowany)
proj. fr. ochronna o dł. l=7,0m rezerwowa (przewiert sterowany)

14 proj. fr. ochronna o dł. l=2,0m
15 proj. 2r. ochronna o dł. l=1,5m
16 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
17 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
18 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
19 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
20 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
21 proj. fr. ochronna o dł. l=4,0m
22 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
23 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
24 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
25 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
26 proj. fr. ochronna o dł. l=3,5m
27 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
28 proj. fr. ochronna o dł. l=3,5m
29 proj. fr. ochronna o dł. l=12,0m
30 proj. fr. ochronna o dł. l=8,0m
31 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
32 proj. fr. ochronna o dł. l=3,0m
33 proj. fr. ochronna o dł. l=2,0m

34 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
35 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
36 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
37 proj. fr. ochronna o dł. l=4,5m
38 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
39 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
40 proj. fr. ochronna o dł. l=2,5m
41 proj. fr. ochronna o dł. l=16,0m
42 proj. 2r. ochronna o dł. l=2,5m
43 proj. fr. ochronna o dł. l=8,0m
44 proj. fr. ochronna o dł. l=9,0m
45 proj. fr. ochronna o dł. l=2,5m
46 proj. fr. ochronna o dł. l=6,0m
47 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m
48 proj. fr. ochronna o dł. l=3,0m
49 proj. fr. ochronna o dł. l=1,5m

N
W
S

OZNACZENIA:

Urządzenia istniejące:

- istn. latarnia - własność ZDiT w Koszalinie
- istn. linia kablowa nN - własność ZDiT w Koszalinie
- istn. latarnia - własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
- istn. linia kablowa nN YAKY 4x35/1kV - własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Urządzenia projektowane - własność ZDiT w Koszalinie:

- proj. szafa oświetleniowa, złącze kablowo-pomiarowe wg opisu
- proj. słup oświetleniowy aluminiowy, okrągły, stożkowy na całej długości, anodowany w kolorze naturalnym, o grubości ścianki min. 4 mm, posadowiony na fundamencie betonowym, o wysokości 8 m, wykonany w klasie "0" bezpieczeństwa biernego z oprawą oświetleniową ledową o mocy 71 W
- proj. słup oświetleniowy aluminiowy, okrągły, stożkowy na całej długości, anodowany w kolorze naturalnym, o grubości ścianki min. 4 mm, posadowiony na fundamencie betonowym, o wysokości 8 m, wykonany w klasie "0" bezpieczeństwa biernego z oprawą oświetleniową ledową o mocy 55 W
- proj. słup oświetleniowy aluminiowy, okrągły, stożkowy na całej długości, anodowany w kolorze naturalnym, o grubości ścianki min. 4 mm, posadowiony na fundamencie betonowym, o wysokości 6 m, wykonany w klasie "0" bezpieczeństwa biernego z oprawą oświetleniową ledową o mocy 71 W oraz sygnalizatorem pulsującym LED o mocy 6W - oświetlenie przejść dla pieszych
- proj. słup oświetleniowy kompozytowy, okrągły,stożkowy na całejdługości, o grubości ścianki min. 4 mm, posadowiony na fundamencie betonowym, o wysokości 6 m, wykonany w klasie "0" bezpieczeństwa biernego z oprawą oświetleniową ledową o mocy 39 W
- istn. słup oświetleniowy przestawiony w nową lokalizację
- proj. kabel nN typu YKYżo 5x25/1kV + bednarka ocynkowana FeZn 25x4
- proj. kabel nN typu YAKY 4x50/1kV + bednarka ocynkowana FeZn 25x4
- proj. kabel nN typu YKYżo 3x2.5/1kV + bednarka ocynkowana FeZn 25x4
- proj. rura ochronna gładka o średnicy 110 mm do układania w trudnych warunkach, odporna na zwiększone obciążenia o długości wg opisu
- proj. rura ochronna karbowana o średnicy 75 mm i długości wg opisu
- proj. drogi rowerowe
- proj. chodniki
- linie rozgraniczające
- linie czasowego zajęcia

POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o.
INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING
02-002 Wrocławek (Warsaw, Varsovie)
Pologne (Poland, Pologne)
ul. Nowogrodzka 62B,lok. 19
www.polskainzynieria.pl

Zamawiający:	Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Inwestor:	Prezydent Miasta Koszalina 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Nazwa inwestycji:	Dokumentacja projektowa budowy drogi zbiorczej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz dróg lokalnych ul. Prostej, Bocznej, Gajowej i Krakowskiej
Adres inwestycji:	woj. zachodniopomorskie, Gmina Miasto Koszalin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Prosta, ul. Boczna, ul. Gajowa, ul. Krakowska
Tytuł rysunku:	Przebudowa oświetlenia drogowego - Plan sytuacyjny

Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektant	mgr inż.Hubert Moczyński MAZ/0275/POOE/08		kwiecień 2018
Opracowujący:			Skala / Rys. nr
Sprawdzający	mgr inż.Łukasz Pożoga MAZ/0334/PWE/15		1:500 / 2.2
Specjalność: elektryczna	Stadium: PW		