

LEGENDA:



HD-PRD440DNW/H – Kamera IP dzień/noc typu BULLET



NS-2160-EU – Rejestrator NUUD z serii NVRSolo 16-kanalowy



19" Patch Panel 24xRJ45, ekranowany,




Switch 24 x 10/100 PoE 128W w GPD i 382W w LPD



UTP 5e







YDY 3x2,5 (Zasilanie 230VAC)



Stacja podglądu



HD-PRD660D NW/IR – Kamera IP

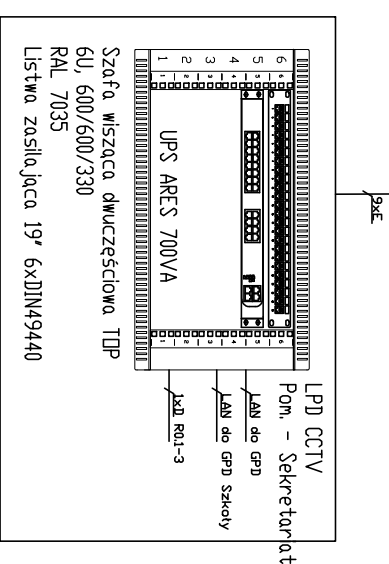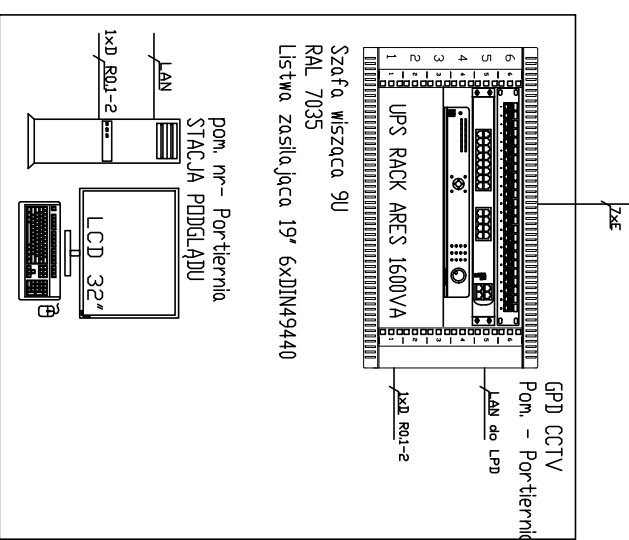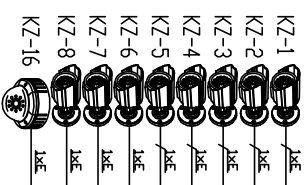

Z LPD CCTV wyprowadzić połączenie do Głównego GPD Szkoły kablem Cat. 5e i zakończyć złączem typu Keystone RJ45 na istniejącym panelu

INWESTOR	GMINA MIASTO KOSZALIN siedziba: 75-007 Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7		
BIURO PROJEKTOWE	ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa ul. Obwodowa 11j		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KOSZALINIE działka nr 24/1		
BRANŻA	ELEKTROENERGETYCZNA		
NAZWA RYSUNKU	Instalacja monitoringu wizyjnego - schemat ideoowy		
PROJEKTANT	mgr inż. Lukasz Jamroz		
SPRAWDZAJĄCY	inż. KRZYSZTOF JAMROZY		
DATA	09/2016	SKALA	nr rys. IE-4