
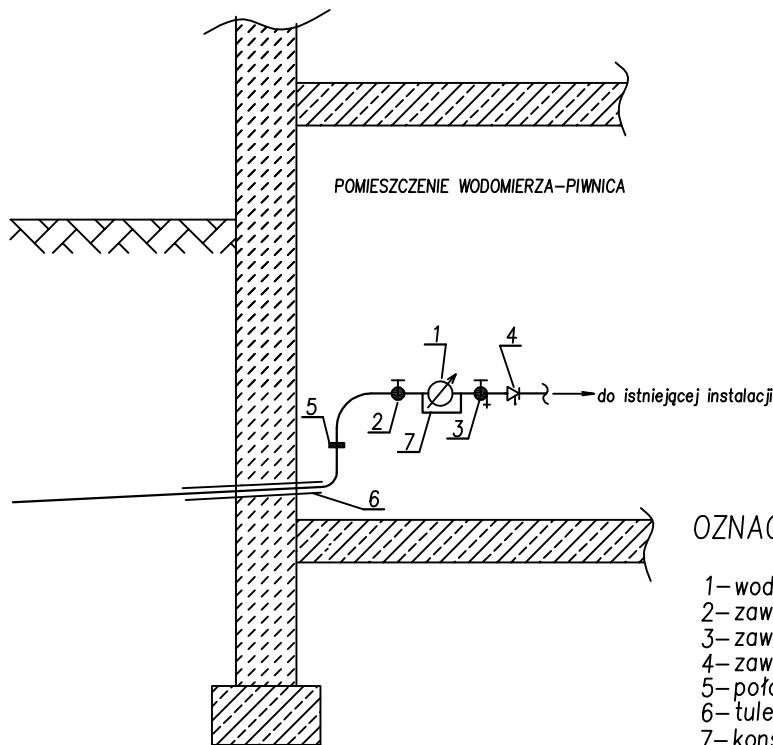


SCHEMAT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO - WEJŚCIE DO BUDYNKU

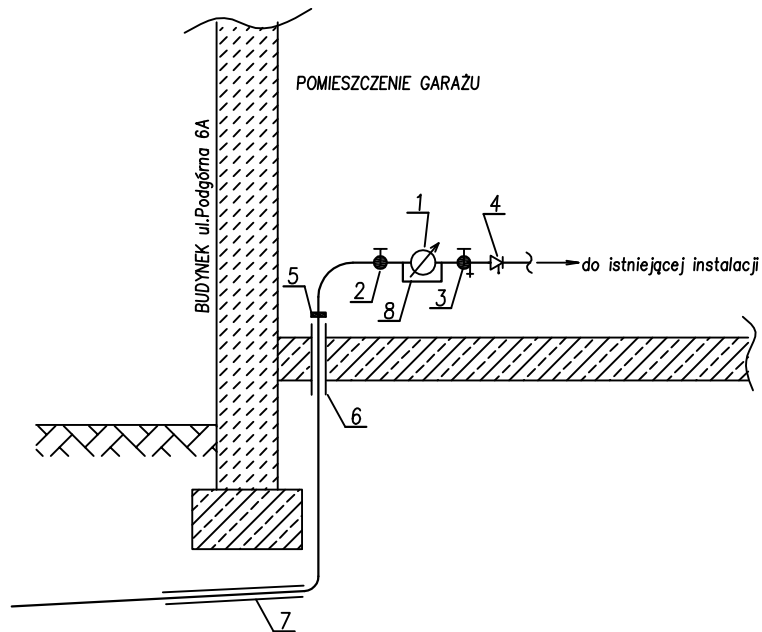

OZNACZENIA:

- 1- wodomierz
- 2- zawór prosty
- 3- zawór prosty z zaworem spustowym
- 4- zawór antyskażeniowy
- 5- połączenie PE/stal
- 6- tuleja ochronna stal.
- 7- konsola wodomierzowa

Parametry armatury zgodnie z opisem technicznym

Usługi Projektowe Tomasz Ofierzyński

ul. Mieszka I-go 5A, 75-124 Koszalin, tel.: (094) 341-14-24, NIP 669-216-58-83 e-mail: drogi@sykoma.com.pl



Inwestor	Gmina Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin	SKALA	bs
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa ulicy Podgórnjej i pl.Kilińskiego wraz z uzbrojeniem	RYSUNEK NR	T2
Nazwa rys.	SCHEMAT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	DATA	grudzień 2018
Projektował	mgr inż. Małgorzata Kręc	Upr.78/Sz/2002	
Opracowała			
Sprawdził	inż. Wanda Grześkowiak	Upr.A/PB/8300/221/82	